



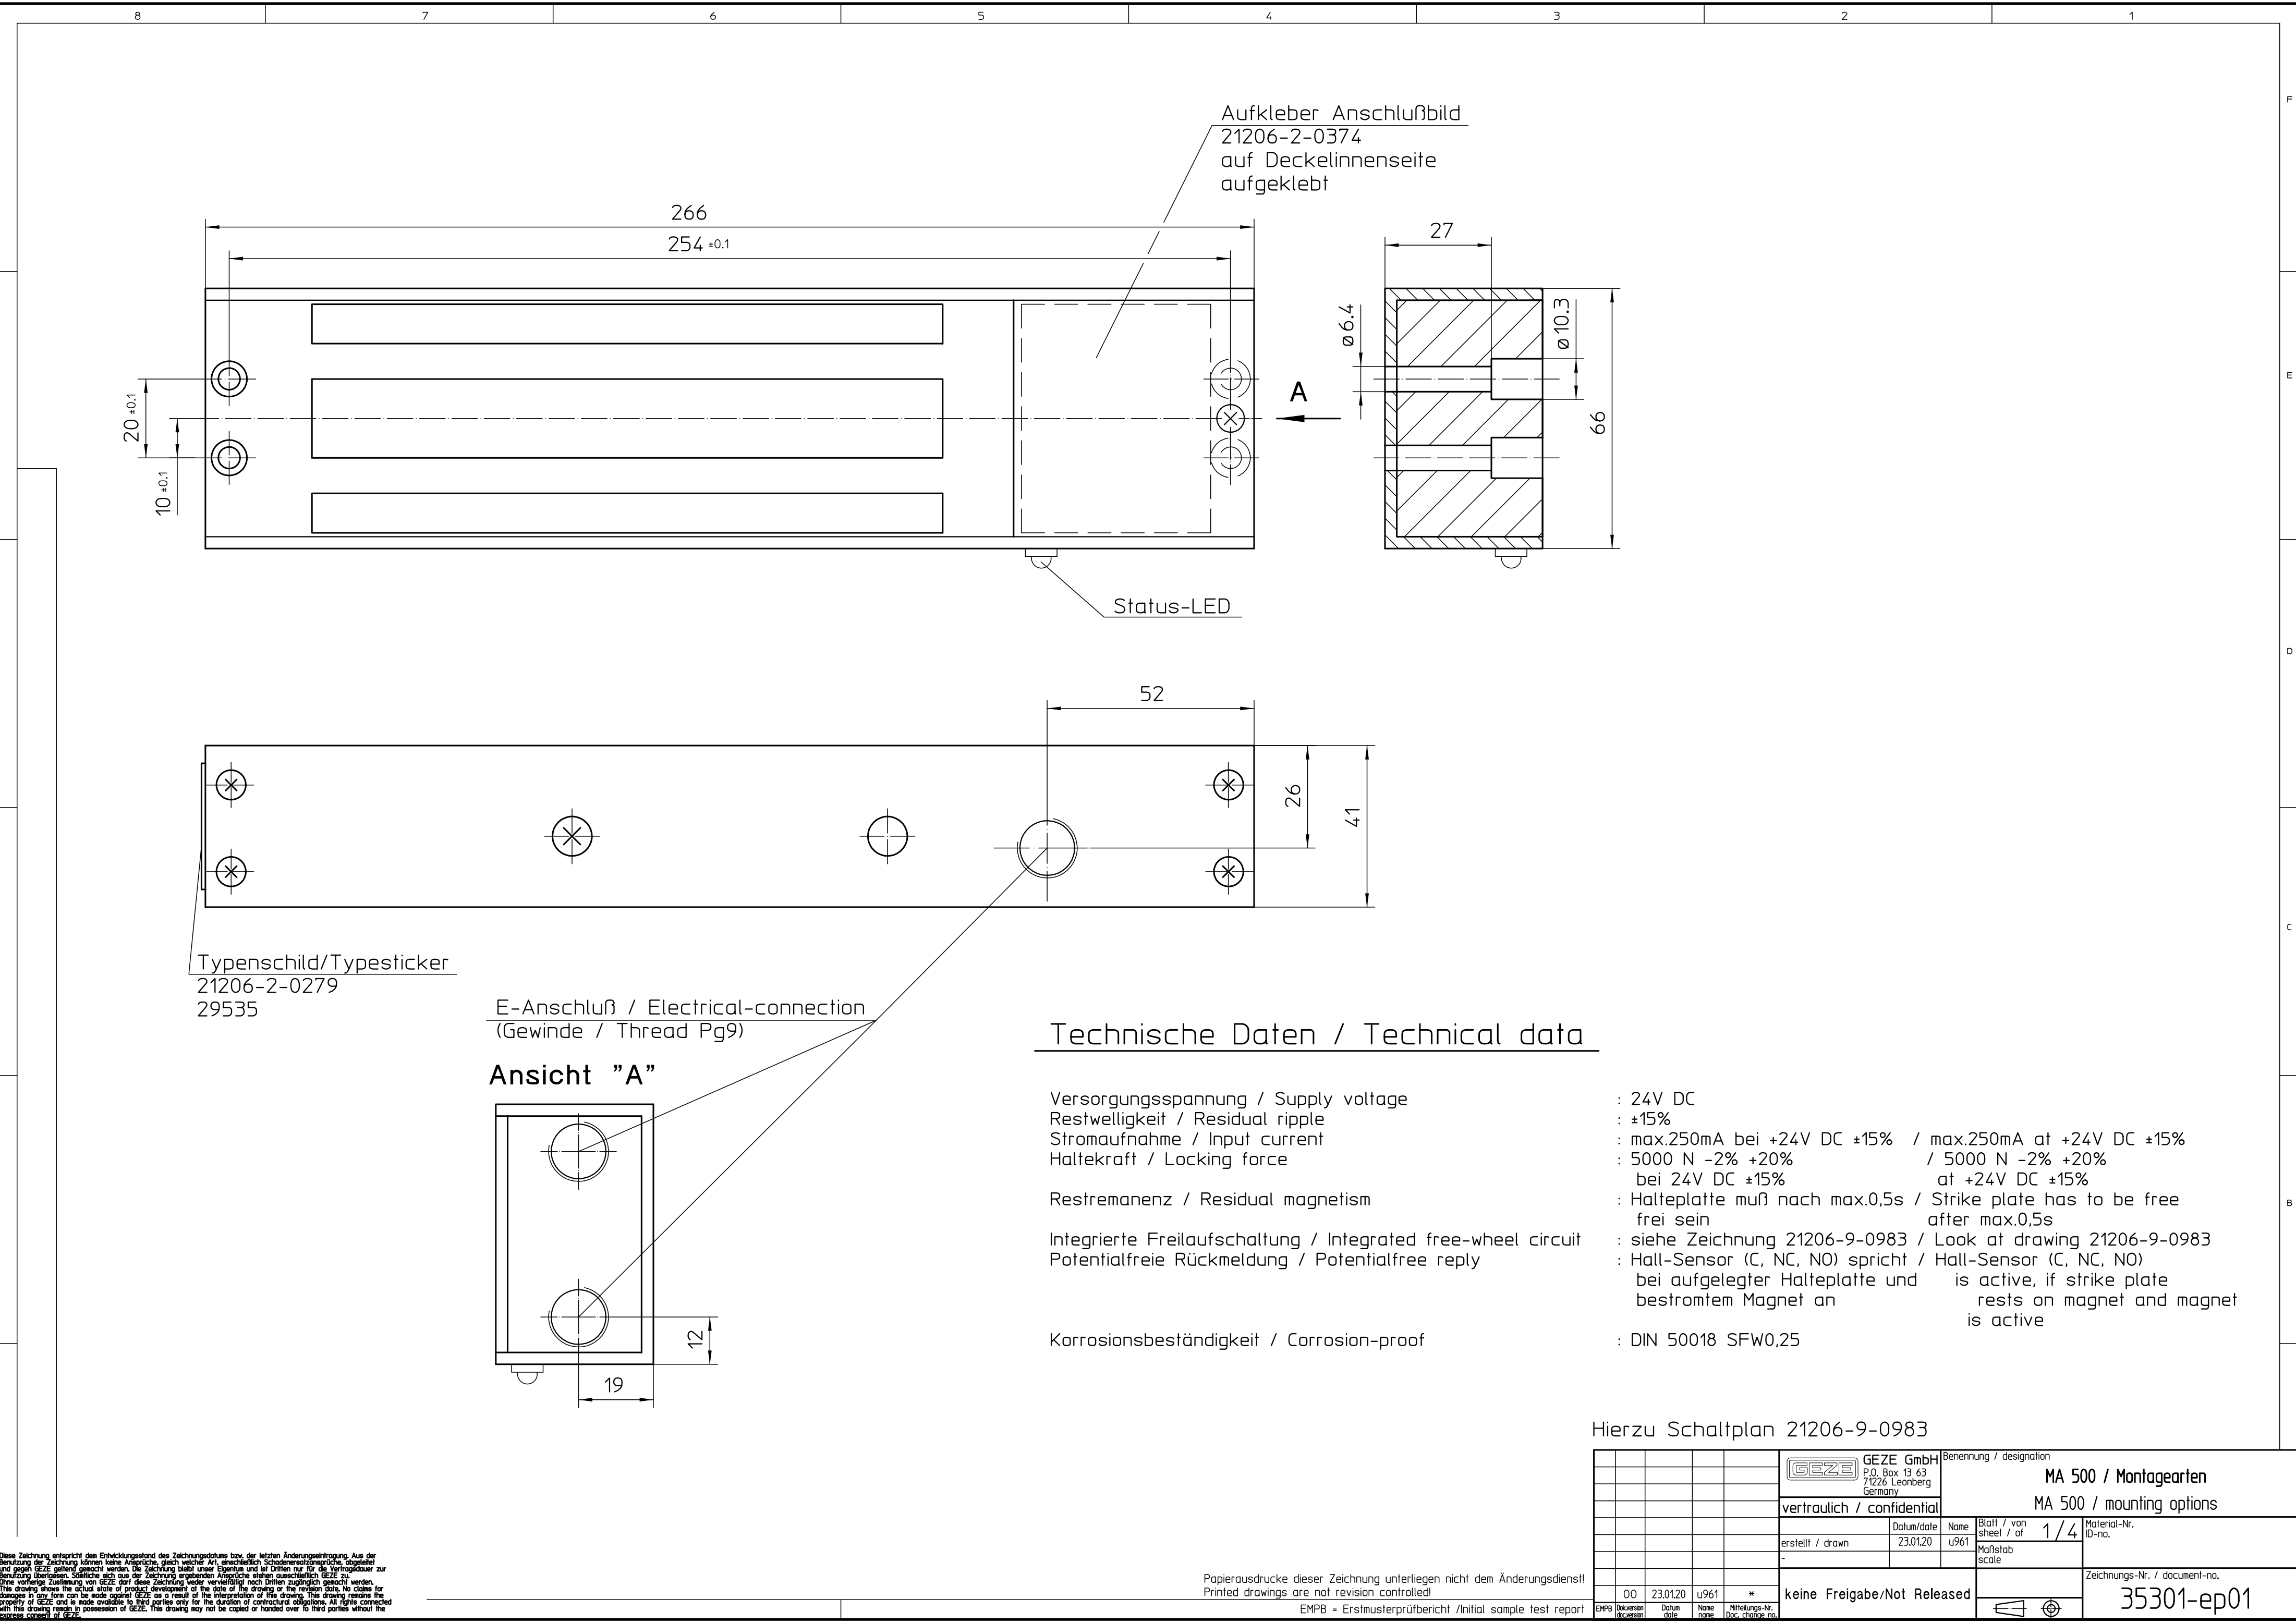

Technische Daten / Technical data

Versorgungsspannung / Supply voltage	: 24V DC
Restwelligkeit / Residual ripple	: ±15%
Stromaufnahme / Input current	: max.250mA bei +24V DC ±15% / max.250mA at +24V DC ±15%
Haltekraft / Locking force	: 5000 N -2% +20% / 5000 N -2% +20%
	bei 24V DC ±15% at +24V DC ±15%
Restremanenz / Residual magnetism	: Halteplatte muß nach max.0,5s / Strike plate has to be free
	frei sein after max.0,5s
Integrierte Freilaufschaltung / Integrated free-wheel circuit	: siehe Zeichnung 21206-9-0983 / Look at drawing 21206-9-0983
Potentialfreie Rückmeldung / Potentialfree reply	: Hall-Sensor (C, NC, NO) spricht / Hall-Sensor (C, NC, NO)
	bei aufgelegter Halteplatte und is active, if strike plate
	bestromtem Magnet an rests on magnet and magnet
	is active
Korrosionsbeständigkeit / Corrosion-proof	: DIN 50018 SFW0,25

Hierzu Schaltplan 21206-9-0983

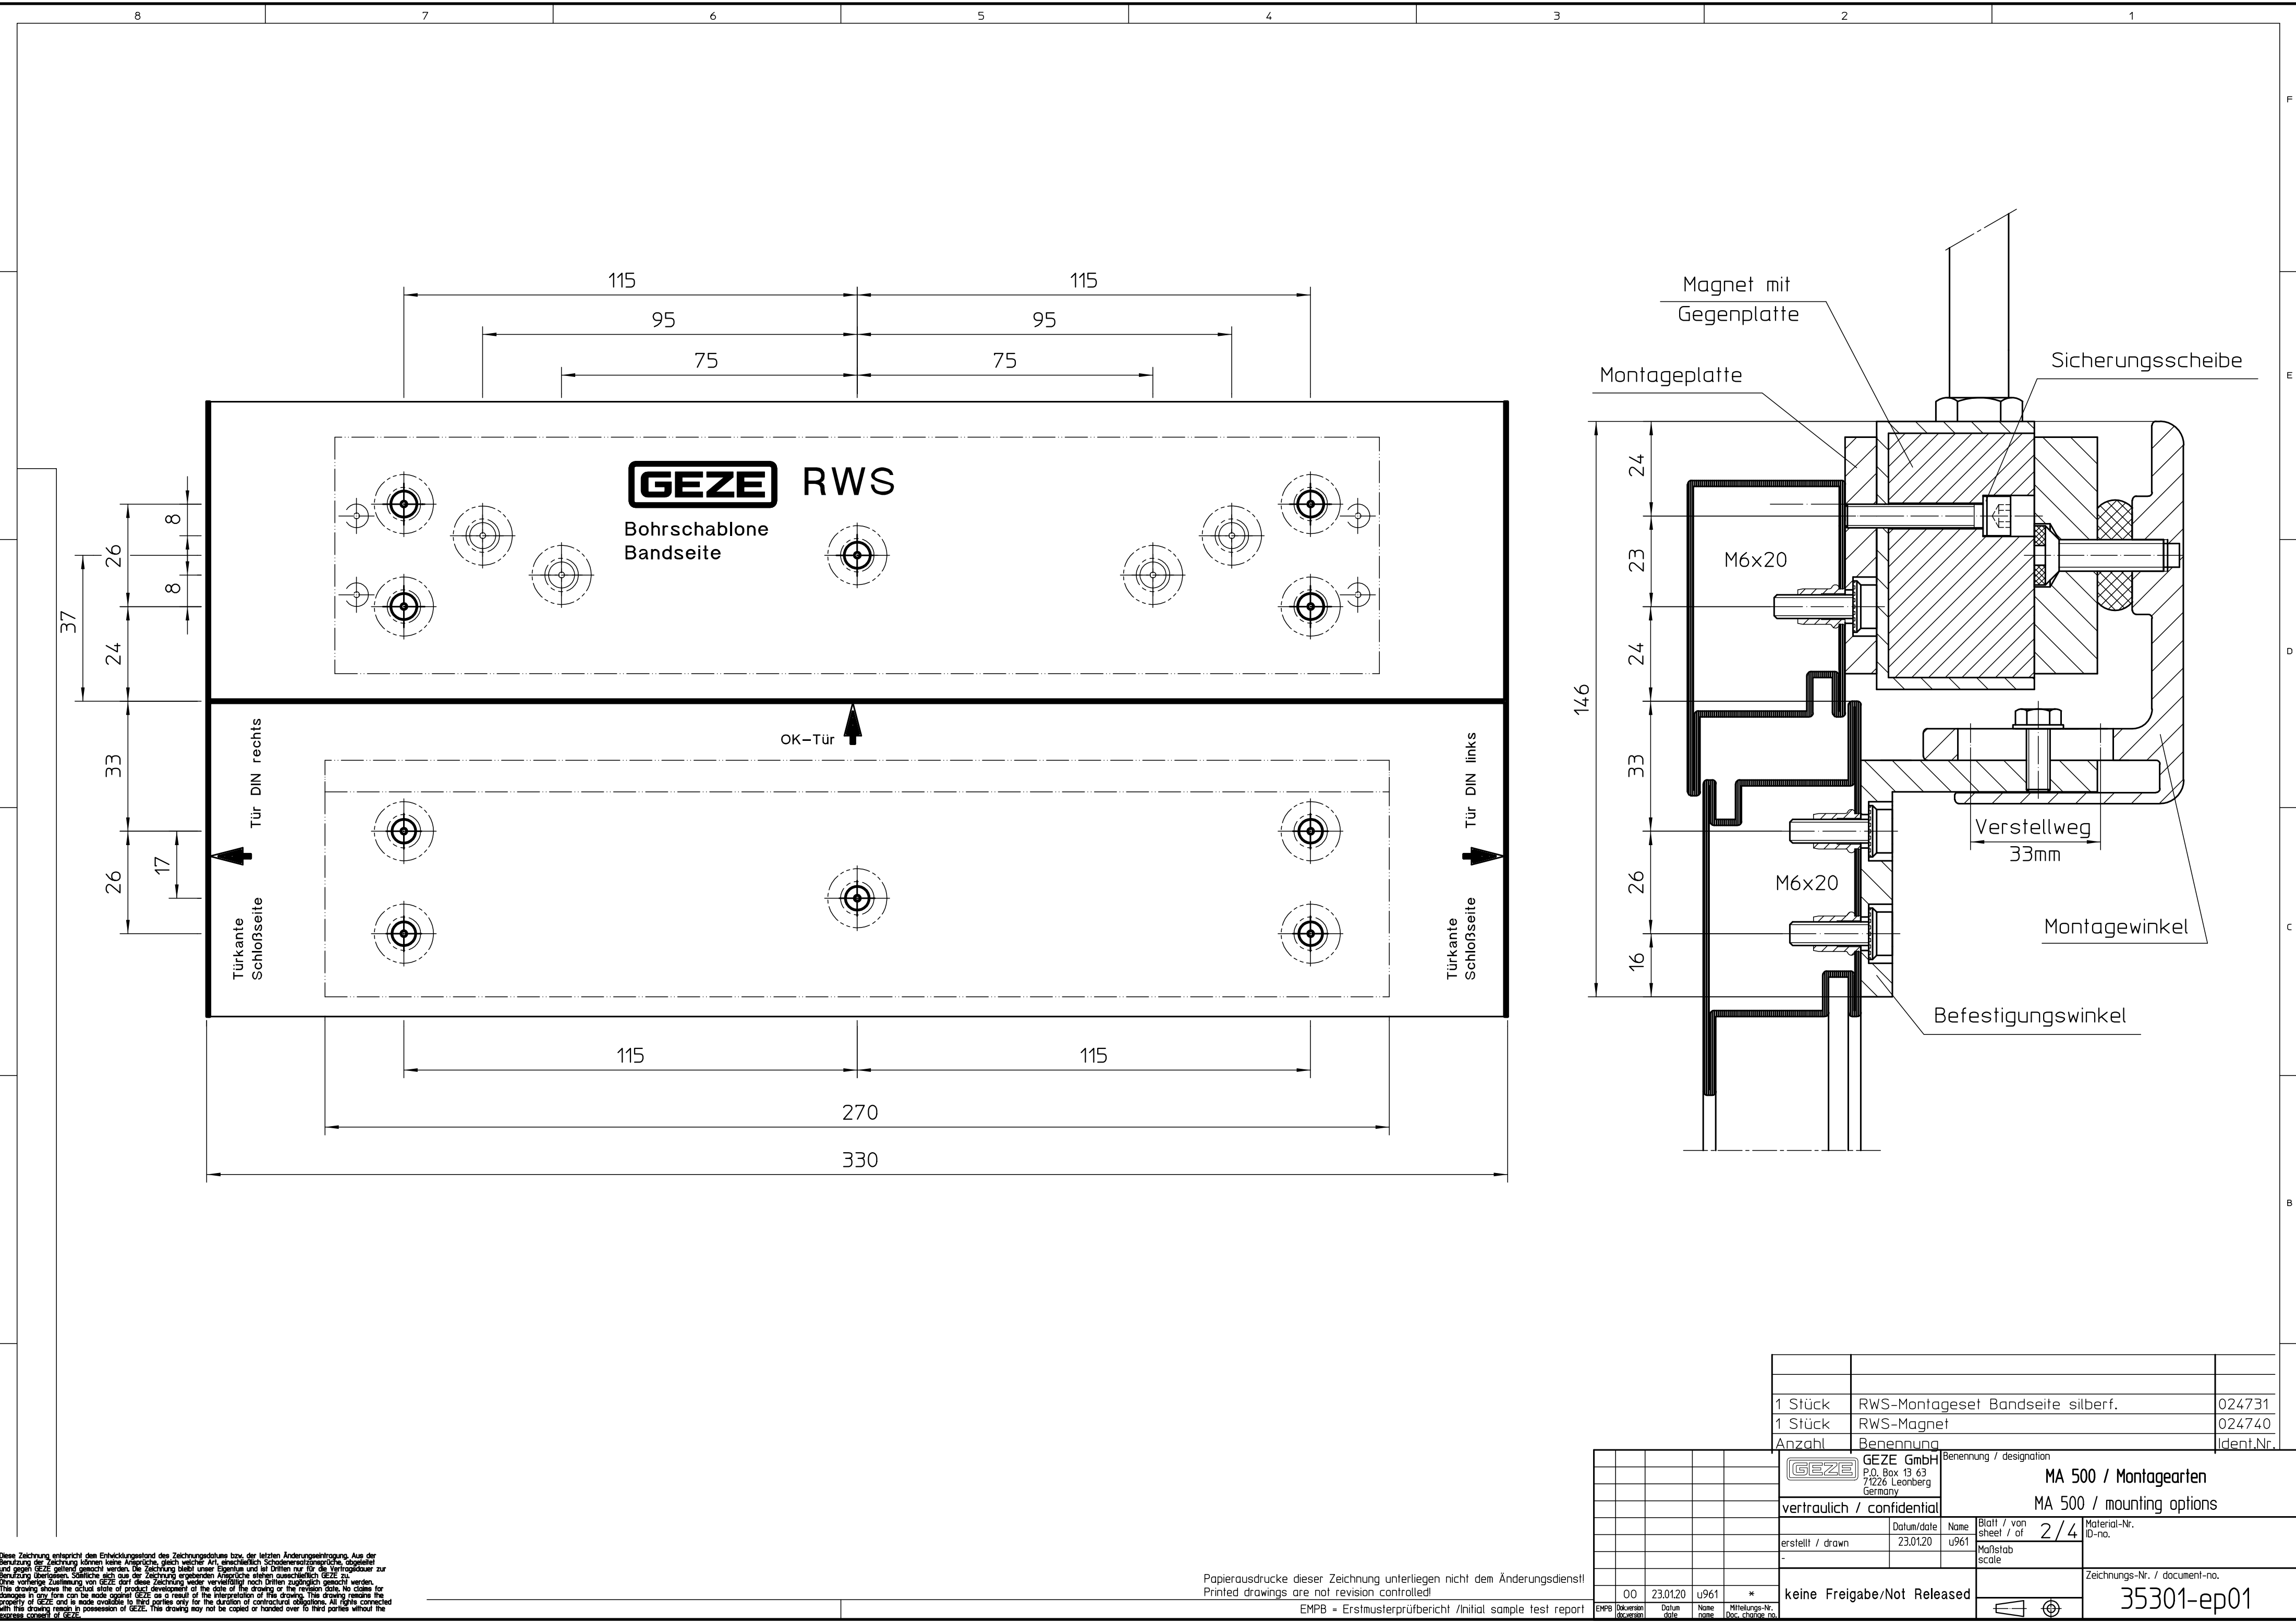


Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sollten sich aus der Zeichnung ergebende Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu.
Without prior written consent of GEZE, this drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!

EMPB = Erstmusterprüfbericht /Initial sample test report

1 Stück		RWS-Montageset Bandseite silberf.	024731
1 Stück		RWS-Magnet	024740
Anzahl		Benennung	Ident.Nr.
GEZE GmbH P.O. Box 13 63 71226 Leonberg Germany		Benennung / designation MA 500 / Montagearten MA 500 / mounting options	
vertraulich / confidential		Blatt / von sheet / of 2 / 4	
erstellt / drawn -		Datum/date 23.01.20	Name u961
-		Maßstab scale	
00		23.01.20	u961
-		keine Freigabe/Not Released	
-		Zeichnungs-Nr. / document-no. 35301-ep01	

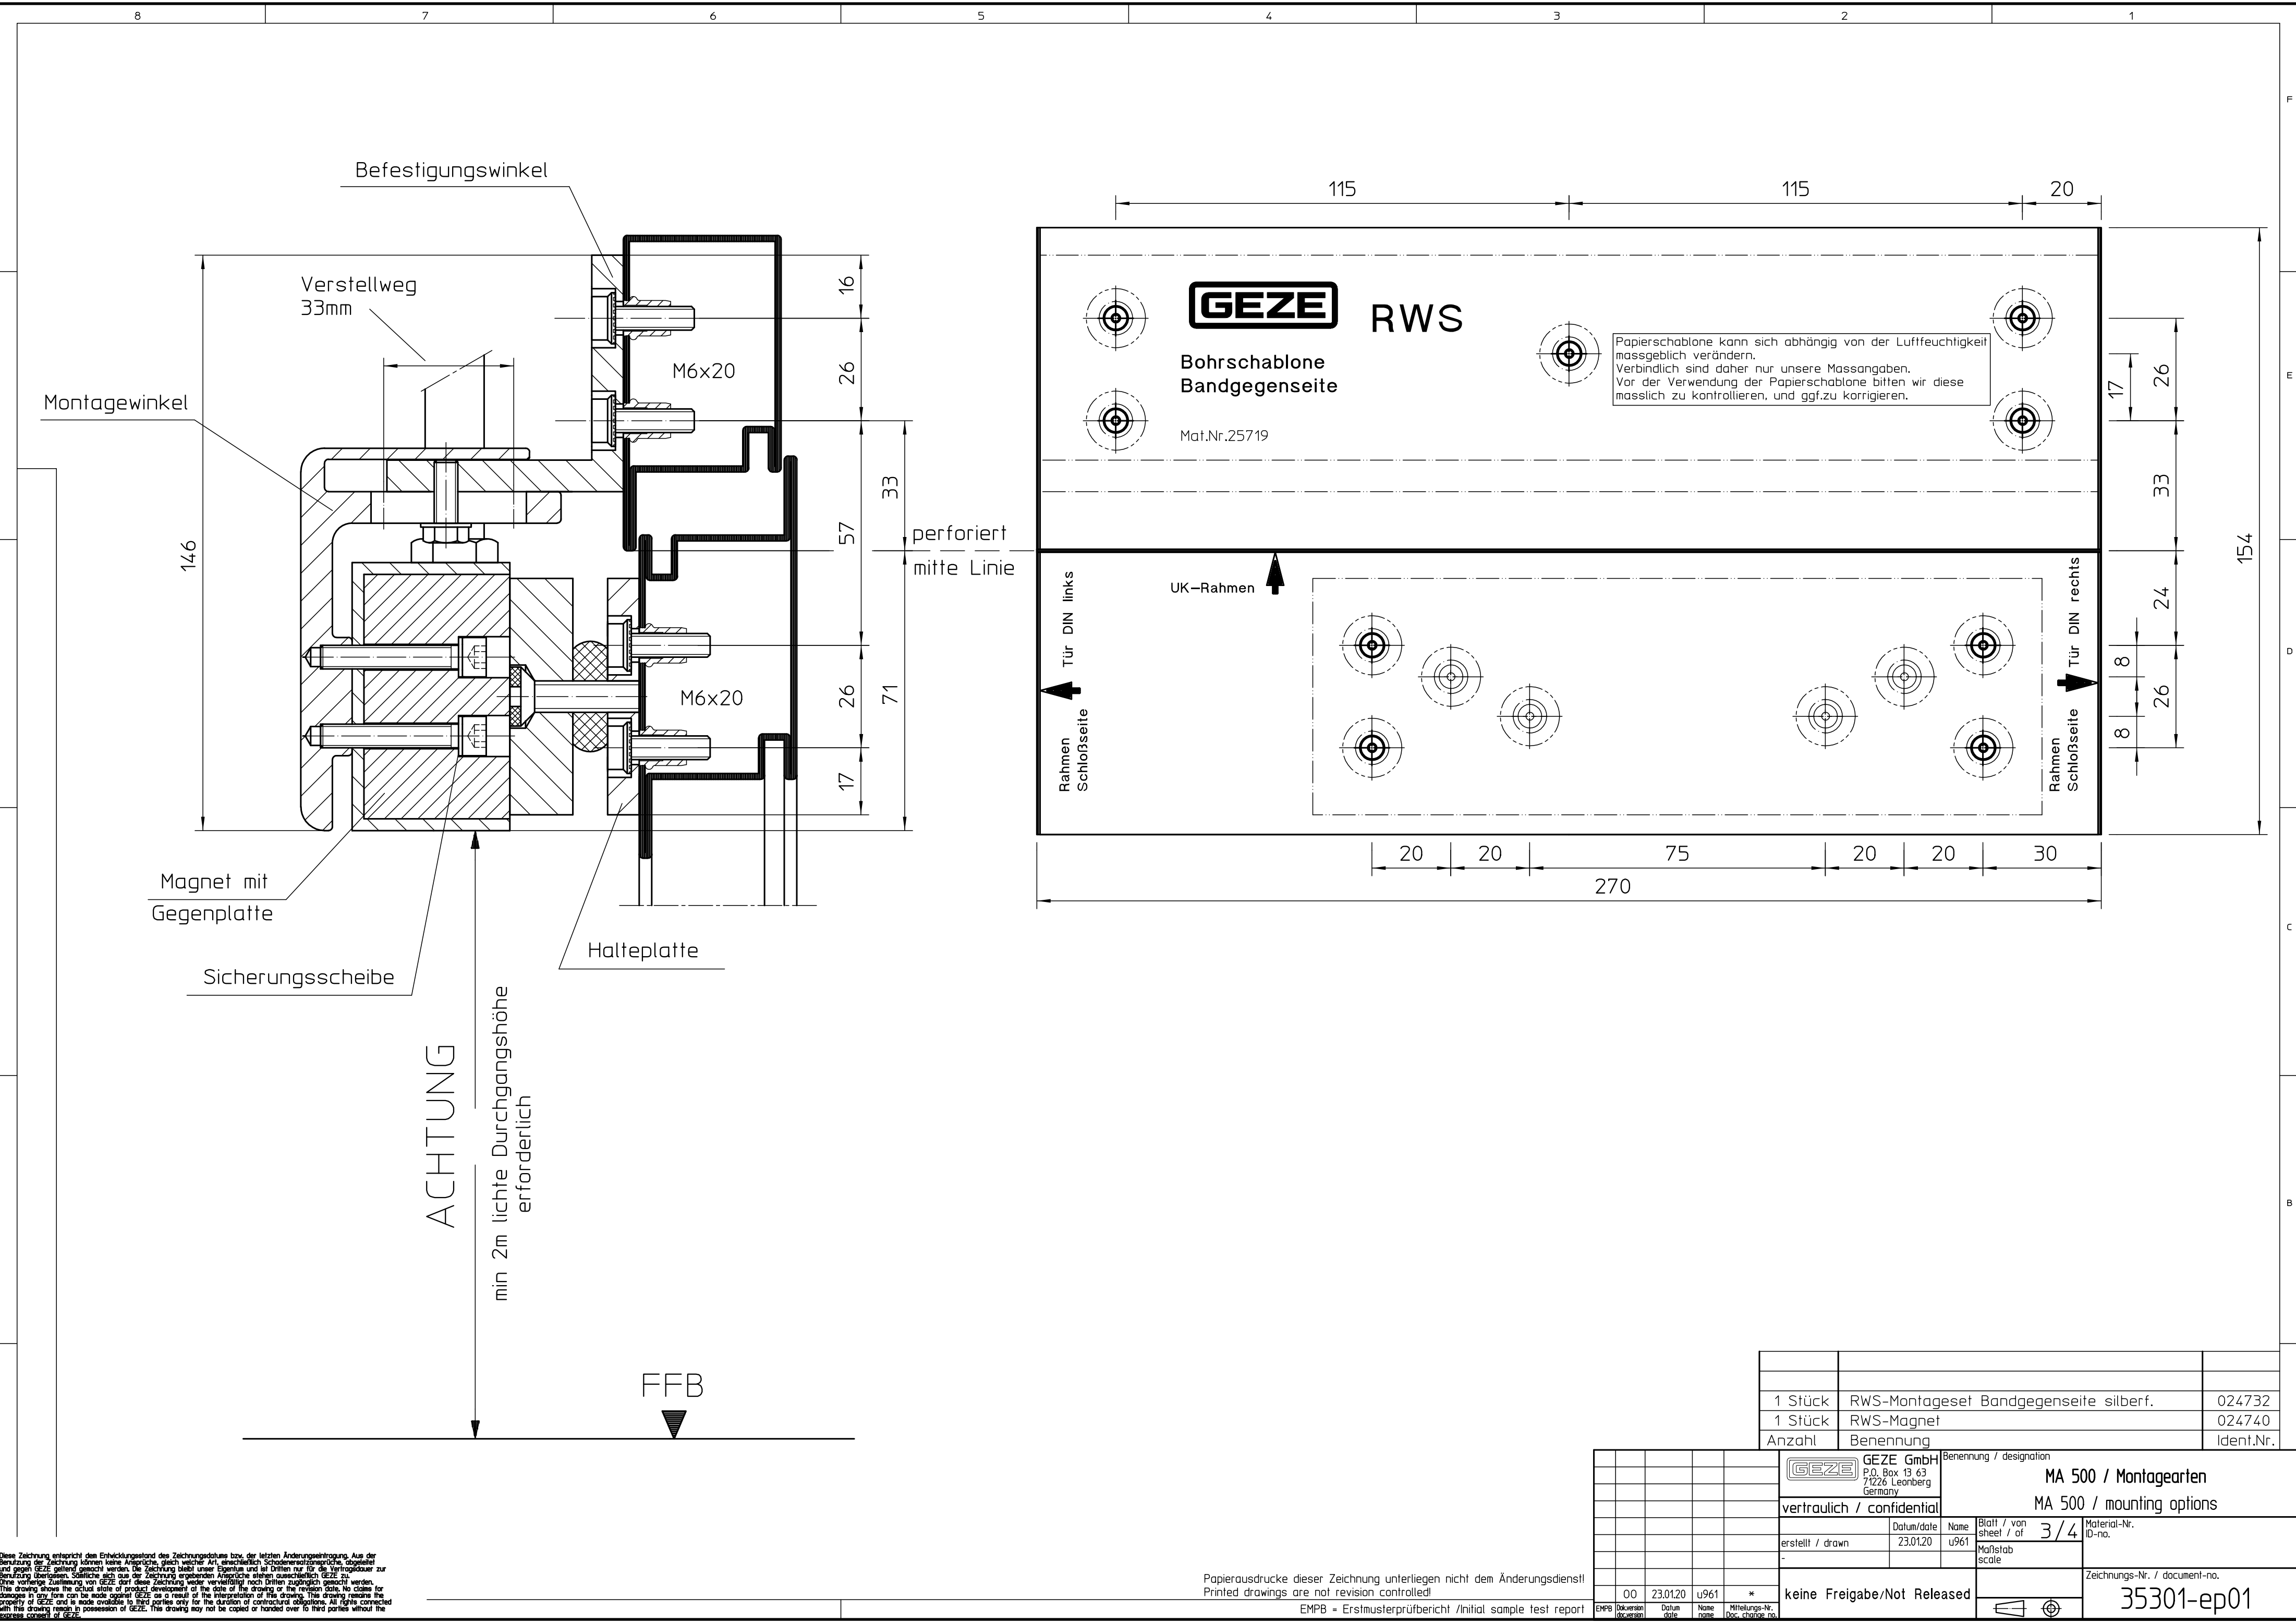


Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand der Zeichnungsdatum bzw. der letzten Änderungsantrag. Aus der Benutzung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, einschließlich Schadenersatzansprüche, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragsdauer zur Benutzung überlassen. Sollten sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. This drawing shows the actual state of product development at the date of the drawing or the revision date. No claims for damages in any form can be made against GEZE as a result of the interpretation of the drawing. This drawing remains the property of GEZE and is made available to third parties only for the duration of contractual obligation. All rights connected with this drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!
EMPB = Erstmusterprüfbericht /Initial sample test report

1 Stück	RWS-Montageset Bandgegenseite silberf.	024732
1 Stück	RWS-Magnet	024740
Anzahl	Benennung	Ident.Nr.

		GEZE GmbH P.O. Box 13 63 71226 Leonberg Germany		Benennung / designation MA 500 / Montagearten MA 500 / mounting options	
		vertraulich / confidential		Blatt / von sheet / of 3 / 4	
		erstellt / drawn 23.01.20		Name u961	
		-		Maßstab scale	
		keine Freigabe/Not Released		Zeichnungs-Nr. / document-no. 35301-ep01	
00	23.01.20	u961	*		
EMPB (dok.version)	Datum (date)	Name (name)	Mitteilungs-Nr. (doc. change no.)		

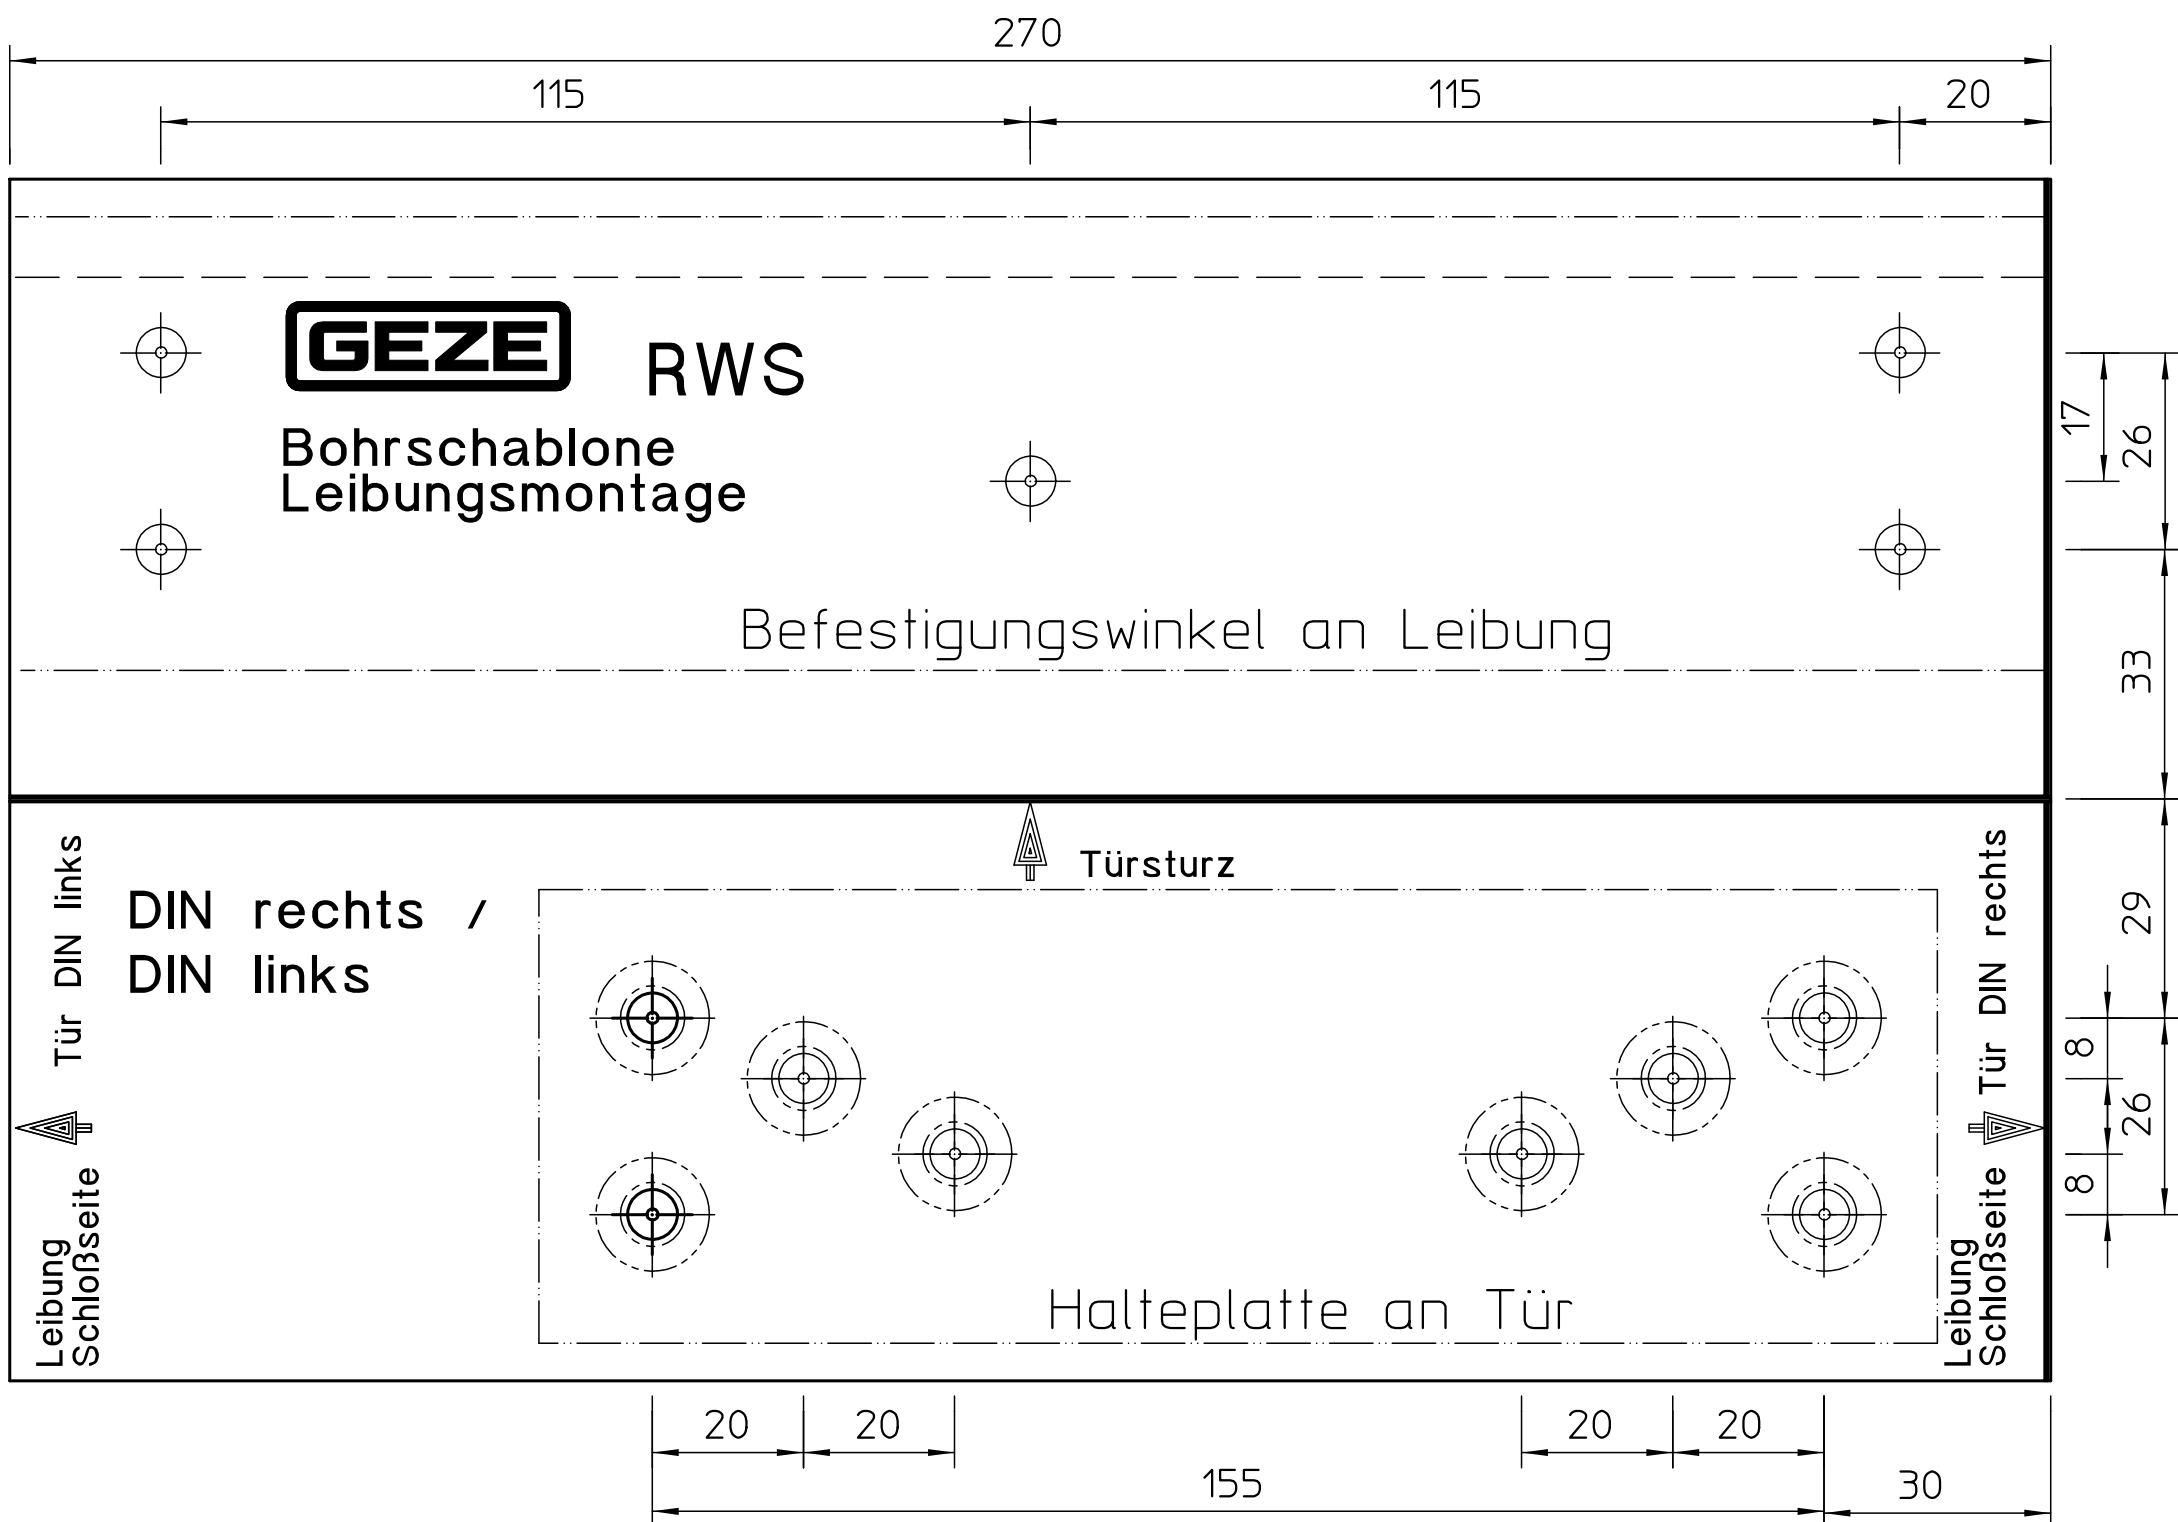

1 Stück	RWS-Montageset Leibungsmontage silberf.	025727
1 Stück	RWS-Magnet	024740
Anzahl	Benennung	

[illegible]

Papierausdrucke dieser Zeichnung unterliegen nicht dem Änderungsdienst!
Printed drawings are not revision controlled!

EMPB = Erstmusterprüfbericht /Initial sample test report