


Standardkabelplan

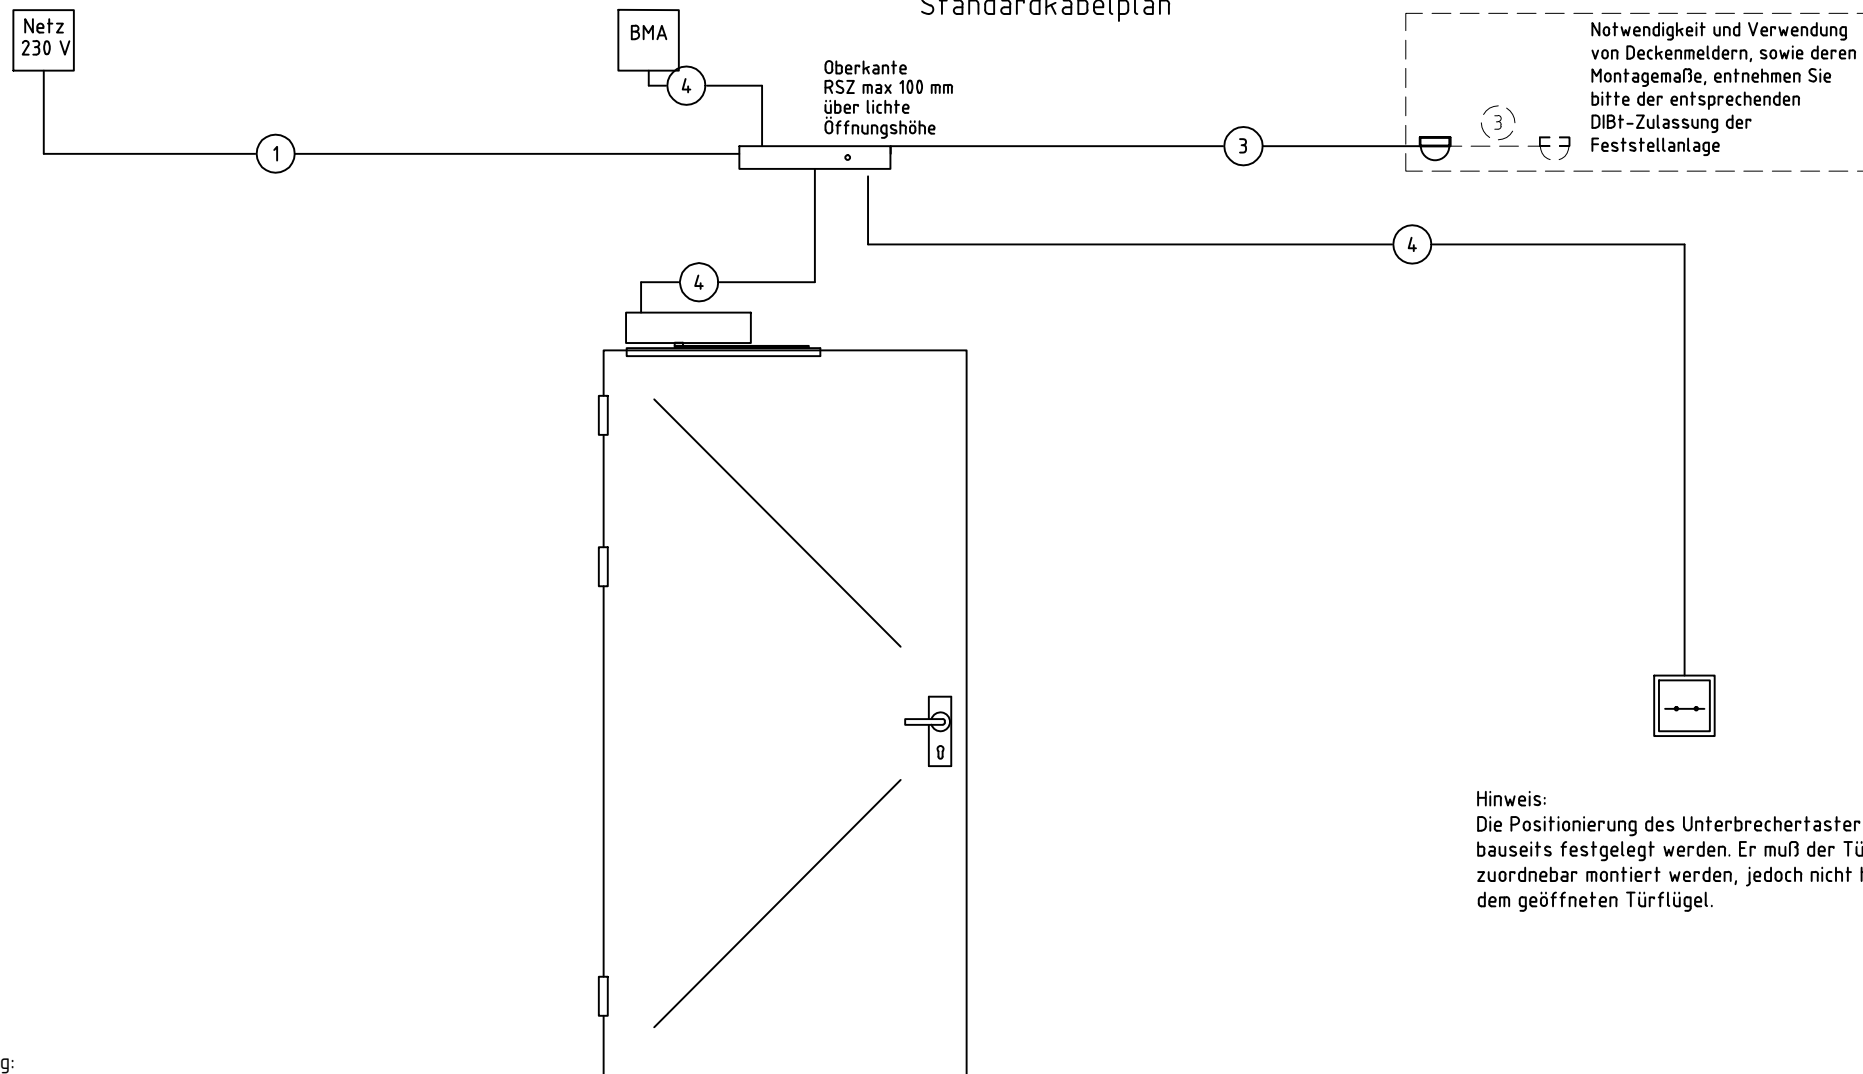

Hinweis:
Die Positionierung des Unterbrechertasters muß
bauseits festgelegt werden. Er muß der Tür
zuordnebar montiert werden, jedoch nicht hinter
dem geöffneten Türflügel.

Achtung:
Dieser Kabelplan dient der vereinfachten symbolischen Darstellung.
Anschlüsse entnehmen Sie bitte unseren Anschlussplänen. Die
Verlegung der Kabel entnehmen Sie bitte den VDE Richtlinien.


1 / 3

Alle Maßangaben sind in mm.

Auftraggeber				DIN links 1XRSZ6 TS 5000 EFS KM BS			
Ansprechpartner	Kd-Nr			Innendienst			
Objekt	Angebot			Außendienst			
Objektanschrift				Datum	24.11.2016	Version	20161124103101



Legende

-  GC 152 / GC 153
- 1 mind. Anforderung Anschlusskabel
Schutzklasse II NYM-0 2x1,5
- 3 mind. Anforderung J-Y(ST)Y 2x2x0,8
- 4 mind. Anforderung J-Y(ST)Y 1x2x0,8
-  RSZ6
-  Unterbrechertaster

Hinweise

Die Leitungsverlegung muss nach der DIN VDE 0100 und allen weiteren notwendigen und mitgeltenden Normen erfolgen.

Die Leitungsverlegung, Anschluß und Inbetriebnahme darf nur durch autorisierte elektro Fachkräfte ausgeführt werden.

Bei Kombinationen mit Fremdfabrikaten übernimmt GEZE keine Gewähr- und Serviceleistungen.

- Signalleitungen mind. 500 mm aus der Wand stehen lassen

ACHTUNG: flexible Leitungen nicht verputzen

Passende Anschlusspläne und Leistungserklärungen finden Sie im Downloadbereich der GEZE-Homepage unter www.GEZE.de/GEZE/downloads z.B. FA GC 150

Die örtlichen Installationsvorschriften und die Auflagen der Baugenehmigung und des Brandschutzkonzeptes hinsichtlich der zu verwendeten Kabel- / Leitungstypen sind zwingend zu beachten.



2 / 3

Alle Maßangaben sind in mm.

Auftraggeber					DIN links 1XRSZ6 TS 5000 EFS KM BS			
Ansprechpartner			Kd-Nr			Innendienst		
Objekt			Angebot			Außendienst		
Objektanschrift					Datum	24.11.2016	Version	20161124103101



Kabelposition für Tür mit Linksflügel

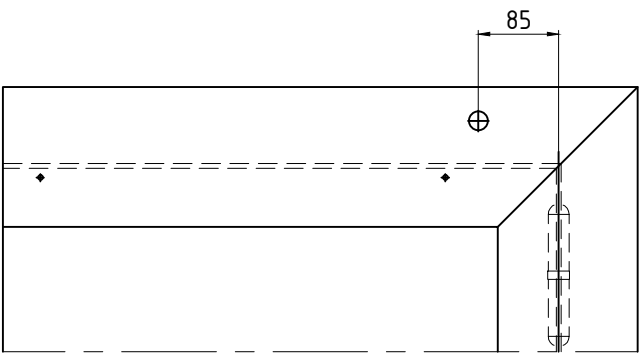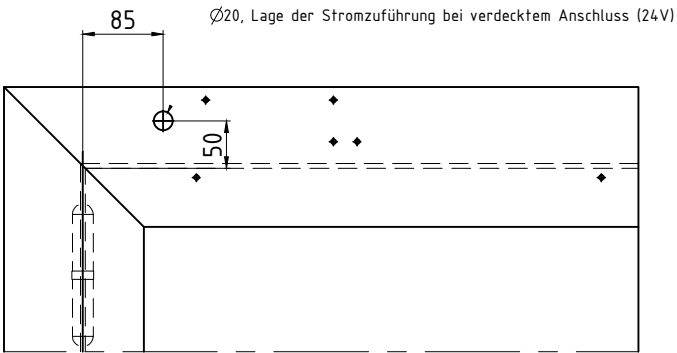

Auftraggeber				DIN links 1XRSZ6 TS 5000 EFS KM BS			
Ansprechpartner			Kd-Nr			Innendienst	
Objekt			Angebot		PosNr.	Außendienst	
Objektanschrift				Datum	24.11.2016	Version	20161124103101

